

Số/ No.: VLAB0-2607.4-078/1

Ngày phát hành/ Issue date : 15/07/2026

Trang/ Page : 1/2

Tên khách hàng/ Company⁽¹⁾: **CÔNG TY TNHH HẢI THỊNH BẮC GIANG**
Địa chỉ/ Address⁽¹⁾: **Thôn Đồng Tâm, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam**
Ngày nhận mẫu/ Date of sample receipt: **26/06/2026**
Thời gian thử nghiệm/ Testing period: **26/06/2026 đến 03/07/2026**
Tên mẫu/ Sample Name⁽¹⁾: **GIÒ LỤA QUÊ HƯƠNG**
Mô tả mẫu/ Sample description: **Mẫu đựng trong túi nhựa kín/ Sample in sealed plastic bag.**

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ TEST RESULTS

[Xem trang kế/ See next page(s)]

CHỨNG THỰC

BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: **10450** Quyền số: **04** - SCT/BS

Ngày: **31** tháng **07** năm **2026**

Ghi chú/ Notes:

(1) Thông tin do khách hàng cung cấp/ (1) Information provided by client.

(a) Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017/ (a) Parameter is accredited to ISO/IEC 17025:2017.

(b) Chỉ tiêu được chỉ định của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật/ (b) Parameter is designated by the Department of Crop Production and Plant Protection.

(c) Chỉ tiêu được chỉ định của Cục Chăn nuôi và Thú y/ (c) Parameter is designated by the Department of Livestock Production and Veterinary.

(d) Chỉ tiêu được chỉ định của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường/ (d) Parameter is designated by the National Authority for Agro-Forestry-Fishery Quality, Processing and Market Development.

(e) Chỉ tiêu được chỉ định của Bộ Công thương/ (e) Parameter designated by the Ministry of Industry and Trade.

(s) Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ/ (s) Parameter was performed by the subcontractor.

Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị với mẫu đem thử/ The test results are valid only on submitted sample.

- LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp/ Limit of quantification.

- KPH/ ND: Không phát hiện/ Not detected.

- Thời gian lưu mẫu 07 ngày kể từ ngày trả kết quả/ Sample storage time: 07 days from the date of result issuance.

Tất cả các chỉ tiêu (ngoại trừ chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ) được thực hiện bởi Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghệ VietLabs – Trung tâm phân tích/ All parameters (except subcontracted items) were performed by the Branch of VietLabs Technology JSC – Analysis Center.

Báo cáo thử nghiệm này là một thể thống nhất, không được sao chép một phần báo cáo này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của VietLabs/ Test Report is a unified whole, no part of this test report may be reproduced without the written consent of VietLabs.

Phụ trách phòng thí nghiệm
Officer in charge of Laboratory

Tổng giám đốc
General Director

Phạm Lê Tiến Khánh

Nguyễn Quốc Toàn

**ỦY BAN CHỦ TỊCH UBND XÃ
CƠ QUAN TRUNG TÂM PVHCC
Nguyễn Thị Nga**

Ngày hiệu lực/ Effective date: 25/03/2026

VLAB-QM-LOP-023/F01

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VietLabs
VietLabs Technology Joint Stock Company

Số 60 đường số 2, Phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh
60 Street 2, Long Truong Ward, Ho Chi Minh City
Điện thoại/Tel: (+84) 283 622 1669

Trung tâm phân tích/Testing Center

Hồ Chí Minh Số 62 đường số 2, Phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh
62 Street 2, Long Truong Ward, Ho Chi Minh City

Cần Thơ Lô số LK5-12 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Long Xuyên, Thành phố Cần Thơ
LK5-12 Nguyen Van Cu Street, Long Tuyen Ward, Can Tho City

Bạc Liêu Số 479 đường Cao Văn Lầu, Phường Vĩnh Trạch, Tỉnh Cà Mau
479 Cao Van Lau Street, Vinh Trach Ward, Ca Mau Province

Cà Mau Số 214B đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau

Số/ No.: VLAB0-2607.4-078/1

Ngày phát hành/ Issue date : 15/07/2026

Trang/ Page : 2/2

Kết quả/ result

TT No.	Chỉ tiêu Parameter	Phương pháp phân tích Test method	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Lưu ý
1.	Năng lượng từ béo, carbohydrat, đạm/ Calories from Fat, Carbohydrate, Protein	Tính toán/Calculated(a)	kcal/100g	152	-
2.	Hàm lượng Đạm/ Enumeration of Protein	TCVN 3705:1990(a)	g/100g	21.3	-
3.	Hàm lượng chất Béo tổng/ Enumeration of total Fat	TCVN 8136:2009(a)	g/100g	5.4	-
4.	Hàm lượng Carbohydrate/ Determination of Carbohydrate	TCVN 4594:1988(a)	g/100g	1.7	-
5.	Hàm lượng Natri (Na)/Determination of Sodium	VLAB-CH-TP-204 (Ref. AOAC 969.23)(a)	mg/kg	792	-
6.	Định lượng Tổng vi sinh vật hiếu khí/ Enumeration of aerobic microorganisms	ISO 4833- 1:2013/Amd 1:2022(a)	CFU/g	2.8 x 10 ³	-
7.	Phát hiện Salmonella spp./Detection of Salmonella spp.	ISO 6579-1:2017/Amd 1:2020(a)	/25g	KPH/ND	-
8.	Định lượng Coliform/Enumeration of Coliform	TCVN 6848:2007/ISO 4832:2006(a)	CFU/g	KPH/ND	-
9.	Định lượng E. coli/Enumeration of Escherichia coli	ISO 9308- 1:2014/Amd 1:2016(a)	CFU/g	<1	-
10.	Hàm lượng Chì (Pb)/Lead (Pb) content	AOAC 2015.01(a)	mg/kg	KPH/ND	0.01
11.	Hàm lượng Cadimi (Cd)/Cadmium (Cd) content	AOAC 2015.01(a)	mg/kg	KPH/ND	0.01
12.	Hàm lượng Asen (As)/Arsenic (As) content	VLAB-CH-TP-200 (Ref.AOAC 986.15)(a)	mg/kg	KPH/ND	0.08
13.	Hàm lượng Nitrit/Determination of Nitrite content	TCVN 7992:2009 (a)	mg/kg	KPH/ND	15
14.	Tetracycline	VLAB-CH-TP-609(a)	µ/kg	KPH/ND	2
15.	Định tính axit boric và muối borat/Qualitative of boric acid and sodium borate	TCVN 8895:2012 (a)	mg/kg	KPH/ND	60

Ghi chú/ Remark(s): Đối với phương pháp thử nghiệm vi sinh – kỹ thuật đổ đĩa với hệ số pha loãng là 10, kết quả không phát hiện khuẩn lạc được báo cáo kết quả <10 CFU/g./ For the microbiological testing method – pour-plate technique with a dilution factor of 10, result of not detected colonies is reported as <10 CFU/g.

[Kết thúc báo cáo/ End of report]

Ngày hiệu lực/ Effective date: 25/03/2026

VLAB-QM-LOP-023/F01

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VietLabs
VietLabs Technology Joint Stock Company

Số 60 đường số 2, Phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh
60 Street 2, Long Truong Ward, Ho Chi Minh City
Điện thoại/Tel: (+84) 283 622 1669

Trung tâm phân tích/Testing Center

Ho Chi Minh Số 62 đường số 2, Phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh
62 Street 2, Long Truong Ward, Ho Chi Minh City
Can Tho Lô số LK5-12 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Long Xuyên, Thành phố Cần Thơ
LK5-12 Nguyen Van Cu Street, Long Tuyen Ward, Can Tho City
Bac Lieu Số 479 đường Cao Văn Lầu, Phường Vĩnh Trạch, Tỉnh Cà Mau
479 Cao Van Lau Street, Vinh Trach Ward, Ca Mau Province
Ca Mau Số 214B đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau

Số/ No.: VLAB0-260719-082/1

Ngày phát hành/ Issue date : 23/07/2026

Trang/ Page : 1/2

Tên khách hàng/ Company⁽¹⁾:

CÔNG TY TNHH HẢI THỊNH BẮC GIANG

Địa chỉ/ Address⁽¹⁾:

Thôn Đồng Tâm, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Ngày nhận mẫu/ Date of sample receipt: 19/07/2026

Thời gian thử nghiệm/ Testing period: 19/07/2026 đến 23/07/2026

Tên mẫu/ Sample Name⁽¹⁾:

GIÒ LỤA QUÊ HƯƠNG

Mô tả mẫu/ Sample description:

Mẫu đựng trong túi nhựa kín/ Sample in sealed plastic bag.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ TEST RESULTS

[Xem trang kế/ See next page (s)]

CHỨNG THỰC

BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 10457..... Quyền số: 64..... -SCT/BS

Ngày: 31 tháng 07 năm 2026

Ghi chú/ Notes:

(1) Thông tin do khách hàng cung cấp/ (1) Information provided by client.

(a) Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017/ (a) Parameter is accredited to ISO/IEC 17025:2017.

(b) Chỉ tiêu được chỉ định của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật/ (b) Parameter is designated by the Department of Crop Production and Plant Protection.

(c) Chỉ tiêu được chỉ định của Cục Chăn nuôi và Thú y/ (c) Parameter is designated by the Department of Livestock Production and Veterinary.

(d) Chỉ tiêu được chỉ định của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường/ (d) Parameter is designated by the National Authority for Agro-Forestry-Fishery Quality, Processing and Market Development.

(e) Chỉ tiêu được chỉ định của Bộ Công thương/ (e) Parameter designated by the Ministry of Industry and Trade.

(s) Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ/ (s) Parameter was performed by the subcontractor.

Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị với mẫu đem thử/ The test results are valid only on submitted sample.

- LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp/ Limit of quantification.

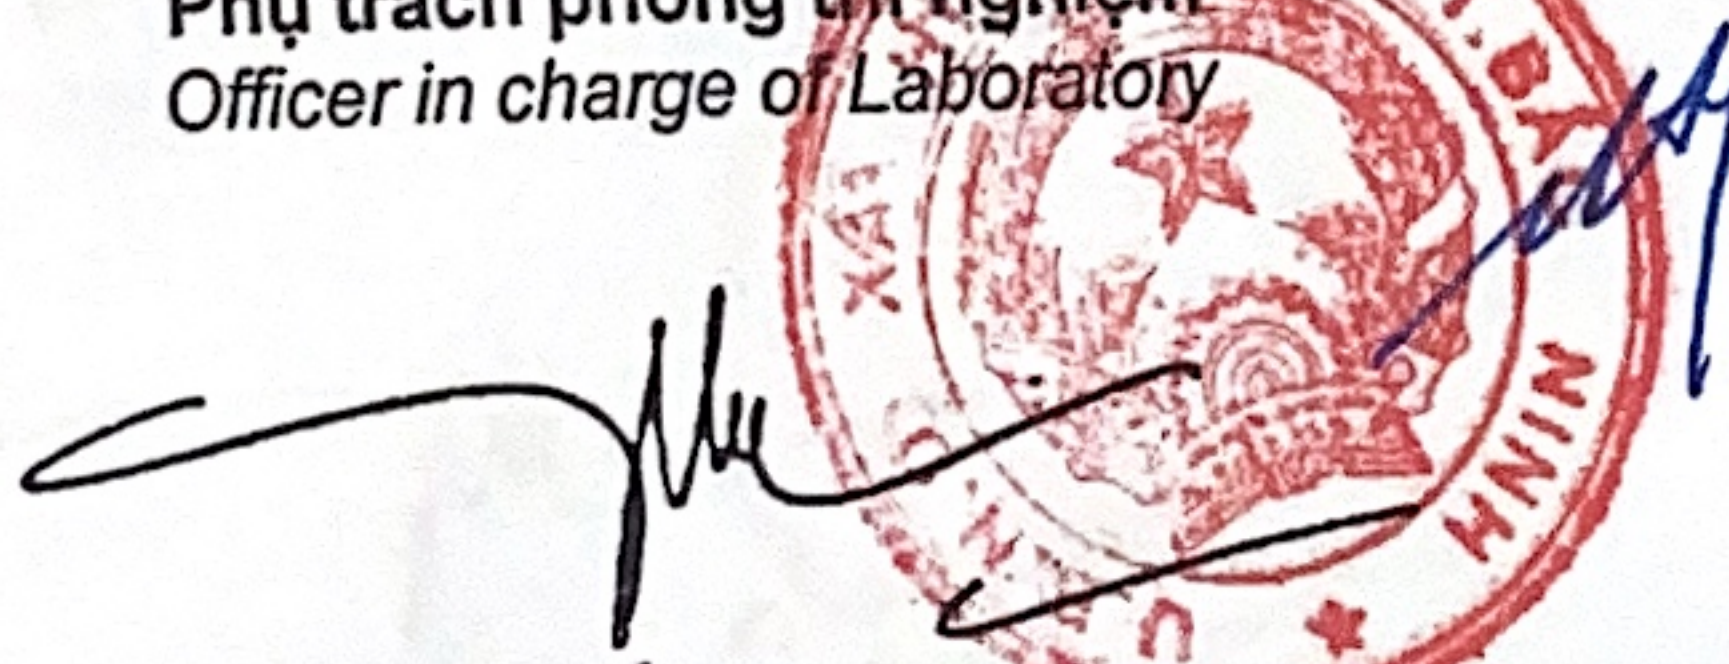
- KPH/ ND: Không phát hiện/ Not detected.

- Thời gian lưu mẫu 07 ngày kể từ ngày trả kết quả/ Sample storage time: 07 days from the date of result issuance.

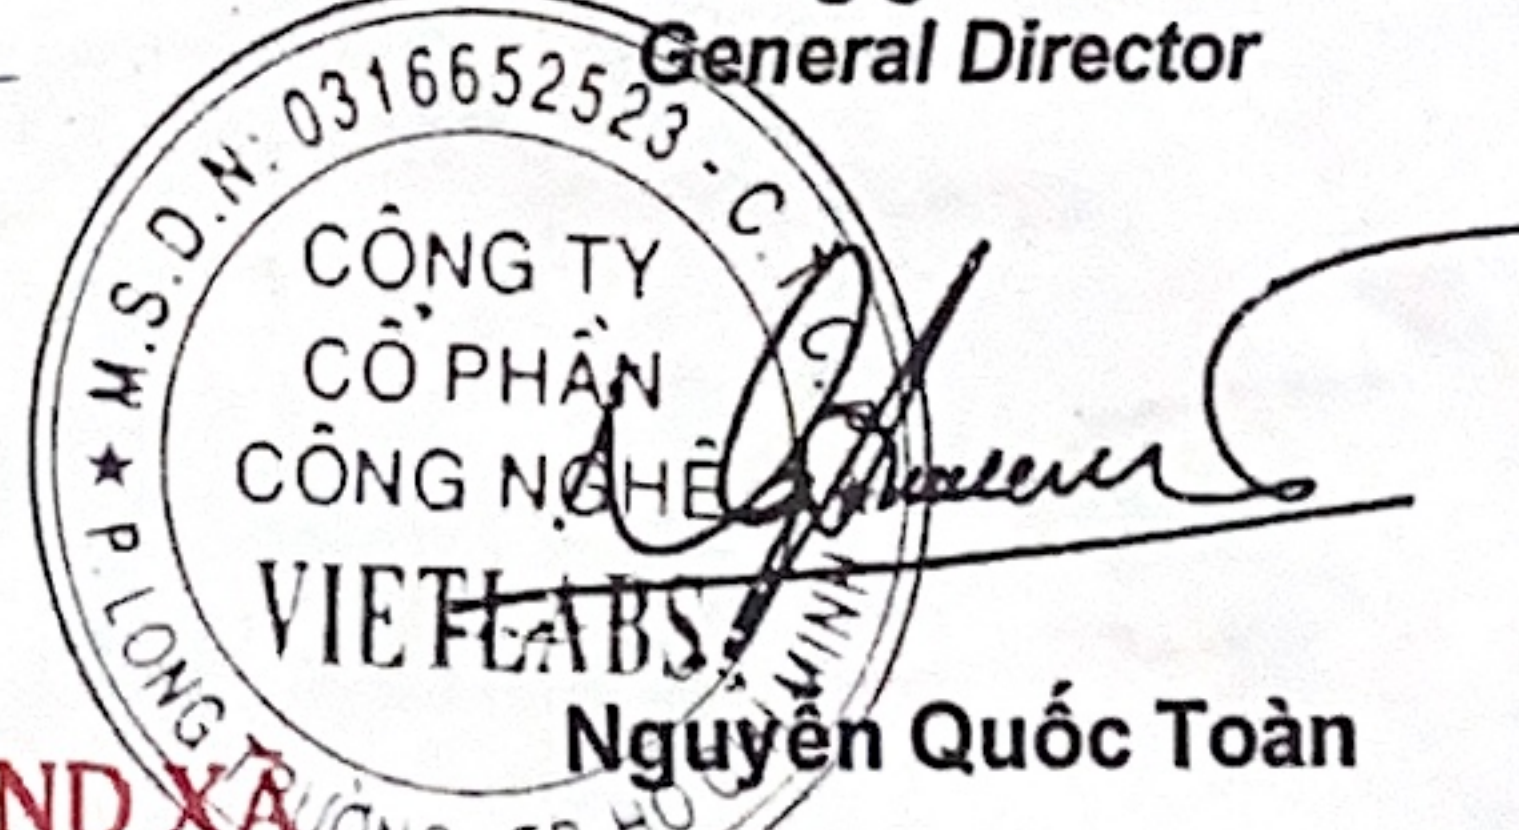
Tất cả các chỉ tiêu (ngoại trừ chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ) được thực hiện bởi Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghệ VietLabs – Trung tâm phân tích/ All parameters (except subcontracted items) were performed by the Branch of VietLabs Technology JSC – Analysis Center.

Báo cáo thử nghiệm này là một thể thống nhất, không được sao chép một phần báo cáo này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của VietLabs/ Test Report is a unified whole, no part of this test report may be reproduced without the written consent of VietLabs.

Phụ trách phòng thí nghiệm
Officer in charge of Laboratory


Phạm Lê Tiên Khánh

Tổng giám đốc
General Director


Nguyễn Quốc Toàn

Phạm Lê Tiên Khánh

TU. CHỦ TỊCH UBND XÃ

CÔNG CHỨC TRUNG TÂM PVHCC

Nguyễn Thị Nga

Ngày hiệu lực/ Effective date: 25/03/2026

VLAB-QM-LOP-023/F01

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VietLabs
VietLabs Technology Joint Stock Company

Số 60 đường số 2, Phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh
60 Street 2, Long Truong Ward, Ho Chi Minh City
Điện thoại/Tel: (+84) 283 622 1669

Trung tâm phân tích/Testing Center

Ho Chi Minh Số 62 đường số 2, Phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh
62 Street 2, Long Truong Ward, Ho Chi Minh City

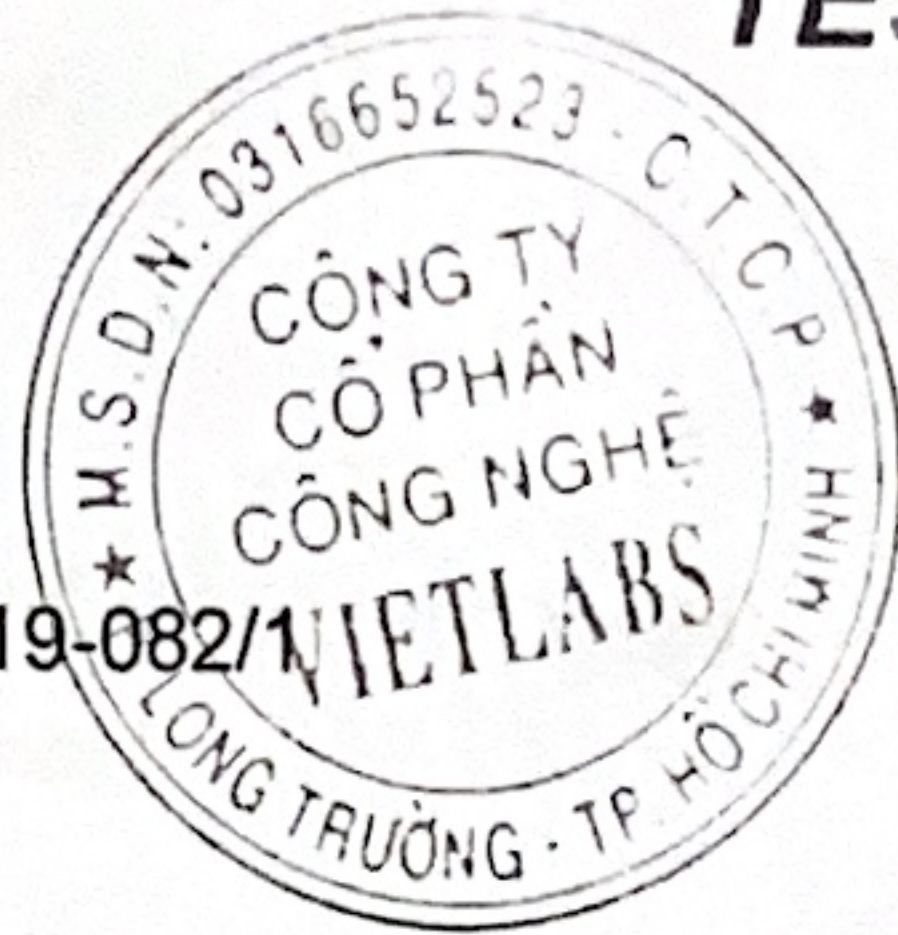
Can Tho Lô số LK5-12 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Long Tuyền, Thành phố Cần Thơ
LK5-12 Nguyen Van Cu Street, Long Tuyen Ward, Can Tho City

Bac Lieu Số 479 đường Cao Văn Lầu, Phường Vĩnh Trạch, Tỉnh Cà Mau
479 Cao Van Lau Street, Vinh Trach Ward, Ca Mau Province

Ca Mau Số 214B đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau



BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT



Số/ No.: VLAB0-260719-082/VIETLABS

Ngày phát hành/ Issue date : 23/07/2026

Trang/ Page : 2/2

Kết quả/ result

TT No.	Chỉ tiêu Parameter	Phương pháp phân tích Test method	Đơn vị Unit	Kết quả Result	LOQ
5.	Hàm lượng Phosphat/ Determination of Phosphat	TCVN 9516:2012/ (Ref.AOAC 995.11)(a)	g/100g	KPH/ND	0.05

Ghi chú/ Remark(s): Không.có/ Nil

[Kết thúc báo cáo/ End of report]

Ngày hiệu lực/ Effective date: 25/03/2026

VLAB-QM-LOP-023/F01

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VietLabs
VietLabs Technology Joint Stock Company

Số 60 đường số 2, Phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh
60 Street 2, Long Truong Ward, Ho Chi Minh City
Điện thoại/Tel: (+84) 283 622 1669

Trung tâm phân tích/Testing Center

Ho Chi Minh Số 62 đường số 2, Phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh
62 Street 2, Long Truong Ward, Ho Chi Minh City
Can Tho Lô số LK5-12 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Long Tuyền, Thành phố Cần Thơ
LK5-12 Nguyen Van Cu Street, Long Tuyen Ward, Can Tho City
Bac Lieu Số 479 đường Cao Văn Lầu, Phường Vĩnh Trạch, Tỉnh Cà Mau
479 Cao Van Lau Street, Vinh Trach Ward, Ca Mau Province
Ca Mau Số 214B đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau